

T.C.  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Sayı: 56239110-934.01.01/  
Konu:Teklif Mektubu

Sayın;.....

Fakültemiz binasının içerisindeki elektrik panolarının izolasyonu için malzeme alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Alınması düşünülen izolasyon malzemesi için ekte düzenlenen teknik ve idari şartnameye göre 4734 sayılı K.İ. Kanunu'nun 22/d maddesine göre (parasal limit kapsamında) Doğrudan temin Usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV hariç fiyat teklifi aşağıda belirtilen gün ve saate kadar dekanlığımıza ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Türkay Turan KAHRAMAN  
Fakülte Sekreteri  
e-imzalıdır

Satınalma tarih ve saati: 17.07.2020 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Taşlıçiftlik Kampüsü Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Teslimat Yeri : Ziraat Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye Saymanlığı


Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

T.C.  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
Ziraat Fakültesi  
İhtiyaç Listesi


S.NO	Malın/İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	Pano ve Tablo Önü İzolasyon Malzemesi	5	Adet		
Yazıyla,					
Satınalmanın Yapılacağı Birim: ZİRAAT FAKÜLTESİ					
NOTLAR:					
1-Yazımız sayısının teklif mektuplarının üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.					
2-Teklif mektupları firma tarafından bizzat verilecektir, faksla gönderilen mektuplar değerlendirme dışı tutulacaktır. Postada geciken mektuplardan idareміz sorumlu değildir.					
3-Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.					
4-Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.					
5-Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.					
6-Ekli şartnamede belirtilen özelliklere göre makine alımı yapılacaktır.					
Taşlıçiftlik Kampüsü / TOKAT					
Telefon:0356 252 14 86-87 Faks:0356 252 14 88 e-posta: ziraatdekanlik@gop.edu.tr					
Elektronik Ağ: www.ziraat.edu.tr					

EK : Şartname

## PANO VE TABLO ÖNÜ İZALASYON MALZEMESİ ŞARTNAMESİ

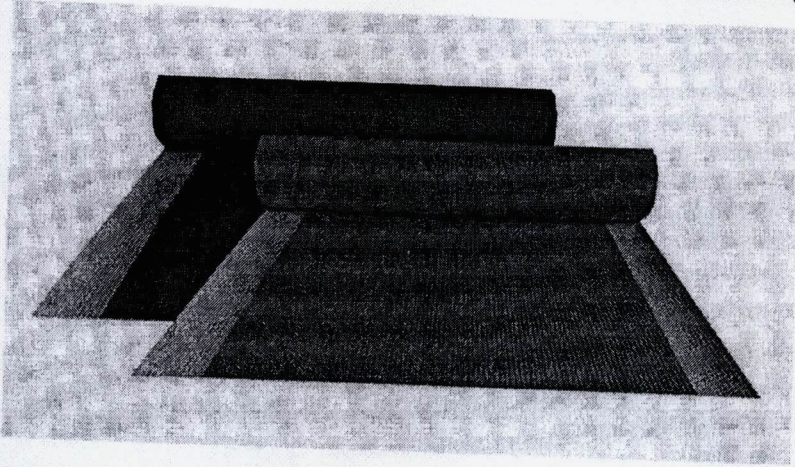

- 1- Kullanma Gerilimi: 20 kV
- 2- Kalınlığı: 3 mm
- 3- İzole Elektrikçi Halıları (0,70 m X 10 m) X 5 Adet olacaktır.
- 4- İzole Elektrikçi Halılarının ısıya dayanıklılığı Min. - 30 C ° ile + 90 C ° aralığında olacaktır.
- 5- İzole Elektrikçi Halıları IEC - 61111 veya EN 61111 veya TS EN 61111 standartlarına uygun olacaktır.
- 6- İzole Elektrikçi Halılarının taban malzemesi elastomerik bileşiklerden imal edilmiş olup, yüzeyi kaymaya karşı dirençli olacaktır.
- 7-İzole Elektrikçi Halılarında üretim hatası olarak hava kabarcığı, yırtık, çatlak, iplik dokuma v.b. yalıtım kanlığı azaltıcı etkenler olmayacaktır.
- 8-İzole Elektrikçi Halı üzerinde; imalatçı firma adı ve sembolü, üretim yılı, varsa raf ömrü, kullanım gerilimi silinmeyecek şekilde bulunacaktır.
- 9-Halıların üst yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde baklava dilimi veya tırtıllı olmalı, ayrıca elastomer ve izole malzemedan üretilmelidir.
- 10-Akredite bir laboratuvarından alınmış, izole halının 30 kv test gerilimine dayanıklı olduğunu gösteren test raporu verilecektir.
- 11-Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.
- 12-Halılar; ısıya, neme ve aside karşı dayanıklı olmalıdır.
- 13-Halılar 2 yıl firma garantisinde olacaktır.

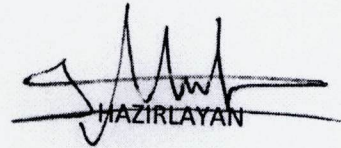  
HAZIRLAYAN

Mustafa KESİCİ

Elk. Teknikeri